


AKSONOMETRIA INSTALACJI GRZEWOCZEJ TECHNOLOGICZNEJ

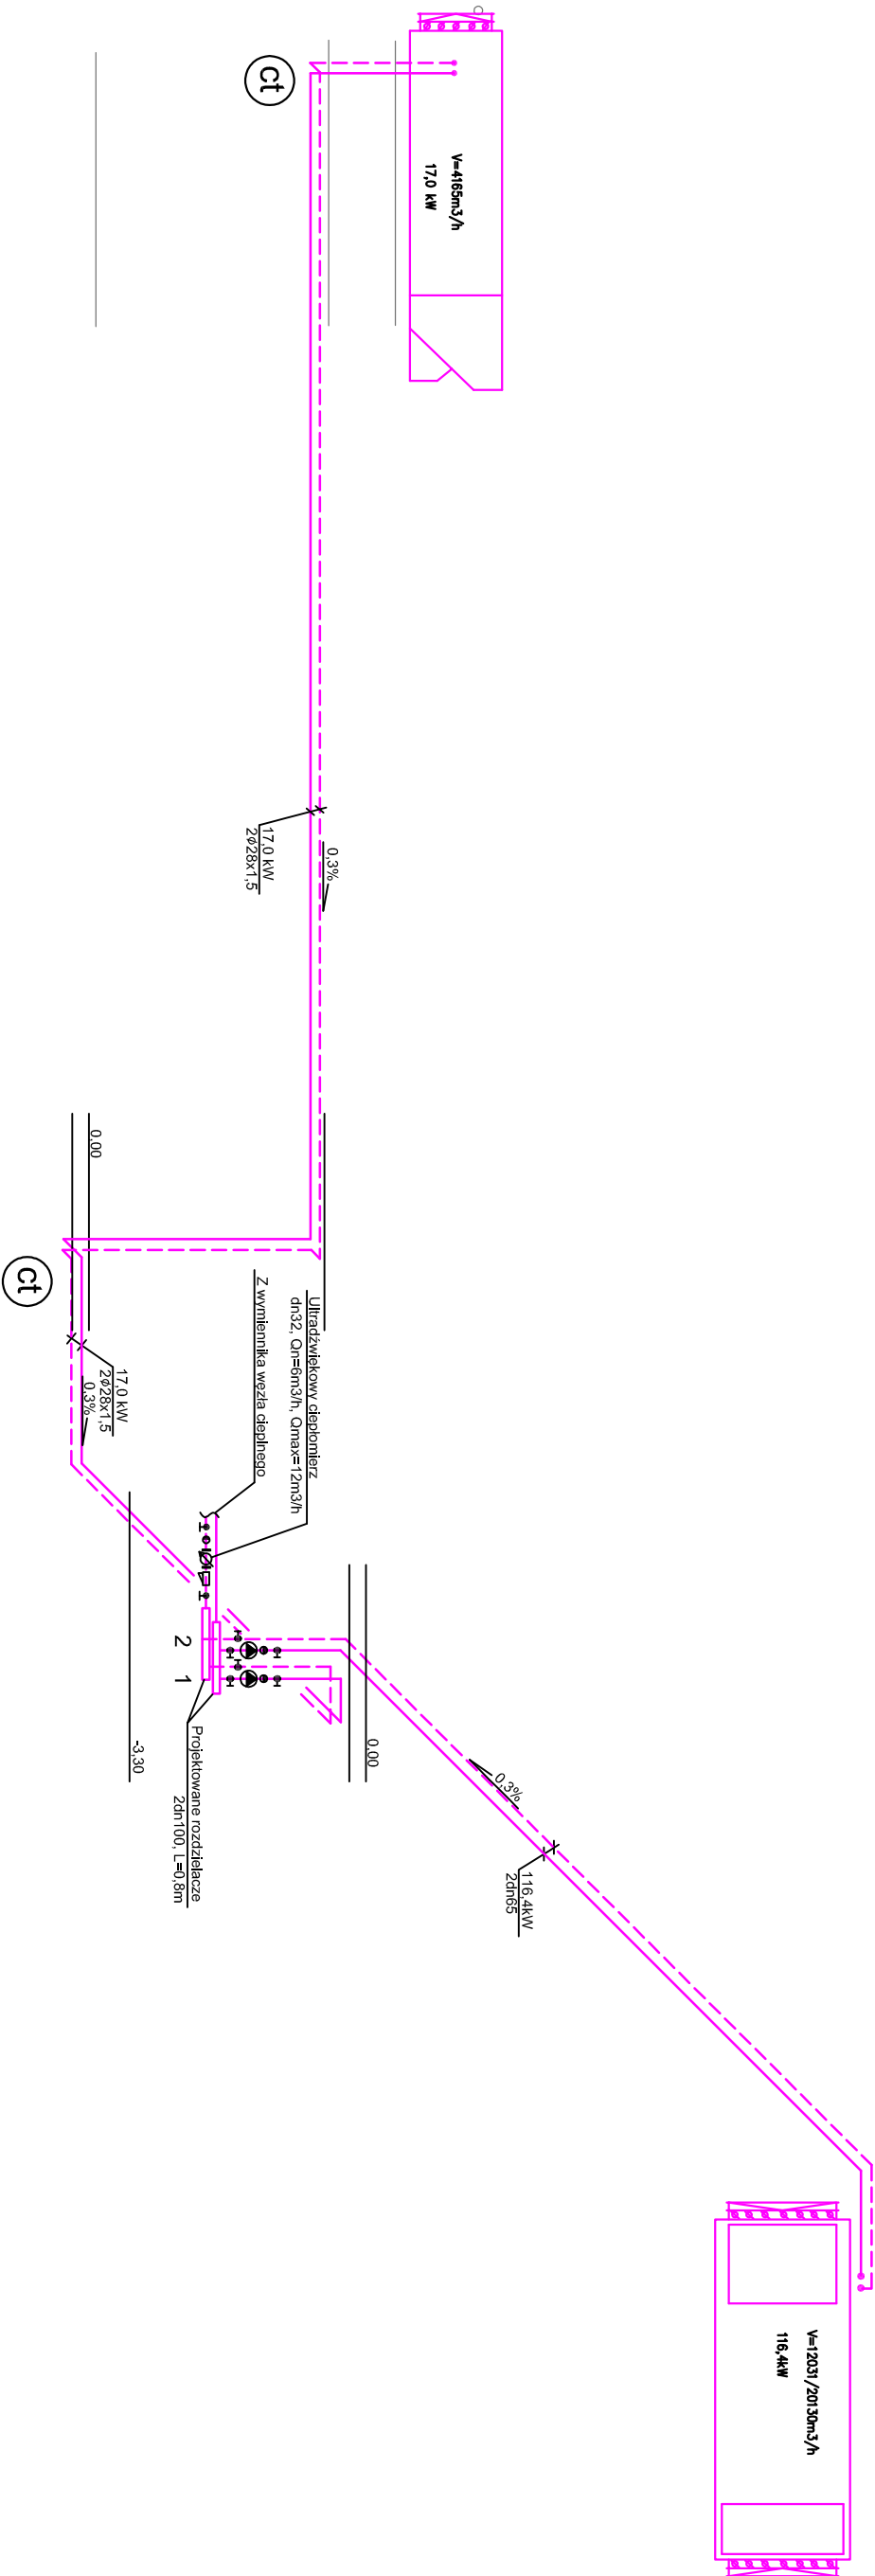

Legenda:

----- Instalacja c.t. - prowadzona pod stropem z rur stalowych ocynkowanych cienkościennej

- 1 Pompa do centrali basenowej o wyd. 6,0m³/h, H=3,2m 1x230V P=95W
- 2 Pompa do centrali szatniowej o wyd. 0,87m³/h, H=3,4m, 1x230V P=20W

Jednostka projektująca:		Inwestor:		Data opracowania:	
Przedsiębiorstwo Wialobranżowe Usługi-Handel Rafał Zieliński 87-140 Chelmża ul. Moniuszki 35 www.zielinski.info.pl, szczecin@zielinski.info.pl Tel. 91 421 39 42 Fax. 91 421 39 42		Powiat Policki - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6 72-010 Police		Kwiecień 2018	
Nazwa inwestycji:		Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach		Branża:	
Obiekt:		Budynek pływalni		Sanitarna	
Adres obiektu:		Zespół Szkół Im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Siedleckiej 6 w Policach		Skala:	
Tytuł rysunku:		AKSONOMETRIA TECHNOLOGICZNEJ INSTALACJI GRZEWOCZEJ		1:100	
Projektant:		mgr inż. Iwona Piśkorz-Wilińczak		Nr rys.:	
Sprawdzający:		mgr inż. Lidia Żylińska-Mrozowicz		IS-06	
		WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
		Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorских			