

STAROSTWO POWIATOWE  
W POLICACH  
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg  
72-010 Police, ul. Tanowska 8

Police, 25 maja 2017 r.

**Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej  
„TRANS-NET” S.A.  
72-010 Police  
ul. Tanowska 8  
NIP 851-030-74-86**

KD.272.35.2017.MS


Starostwo Powiatowe w Policach zleca wykonanie regulacji pionowej 2 szt. studzienek oraz 2 szt. wpustów kanalizacji deszczowej w jezdni w ciągu ul. Asfaltowej oraz ul. Nabrzeżnej w Policach.

**Regulacja pionowa studzienek i wpustów obejmować będzie:**

- 1) Roboty przygotowawcze:
  - odbędą się one przy udziale inspektora nadzoru, działającego w imieniu zamawiającego,
  - ustalenie zakresu deformacji studzienki,
  - wstępne rozpoznanie przyczyn uszkodzenia,
  - rozeznanie możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia (jeżeli to nie możliwe należy zastosować nowe elementy),
  - określenie stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki lub wpustu,
  - powierzchnia przeznaczona do naprawy lub regulacji powinna obejmować cały obszar nawierzchni będący w bezpośrednim otoczeniu studzienki lub wpustu. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury geometrycznej.
- 2) Rozpoznanie uszkodzenia lub wysokości regulacji:
  - odbędzie się przy udziale inspektora nadzoru, działającego w imieniu zamawiającego.
- 3) Wyznaczenie powierzchni podlegającej regulacji:
  - odbędzie się przy udziale inspektora nadzoru, działającego w imieniu zamawiającego.
- 4) Wykonanie regulacji.
- 5) Ewentualną naprawę uszkodzonej studzienki lub wpustów.
- 6) Ułożenie nowej nawierzchni.

Szczegółowy zakres regulacji pionowej studzienek i wjazdów:

- 1) Roboty przygotowawcze, które odbędą się przy udziale Inspektora Nadzoru tj.:
  - a) zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót,
  - b) rozpoznanie uszkodzenia lub wysokości regulacji wraz ze wstępnym rozpoznanie przyczyn uszkodzenia,
  - c) wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie lub regulacji,
  - d) rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia (jeżeli to nie możliwe należy zastosować nowe elementy),
  - e) określenie stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki lub wpustu,
  - f) miejsce prowadzonych robót należy oznakować,

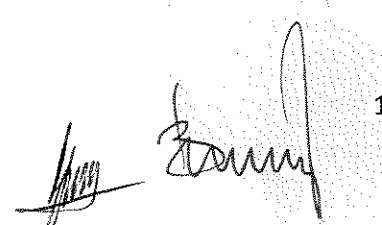

1


- g) powierzchnia przeznaczona do naprawy lub regulacji powinna obejmować cały obszar nawierzchni będący w bezpośrednim otoczeniu studzienki lub wpustu. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury geometrycznej.
- 2) Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki lub wpustu:
- a) zdjęcie przykrycia (włazu, kratki) urządzenia podziemnego;
  - b) rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki,
  - c) wywiezienie i zutylizowanie elementów nawierzchni i gruzu,
  - d) rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,
  - e) zabezpieczenie materiałów przydatnych do dalszych robót,
  - f) szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie ostatecznej decyzji o sposobie naprawy,
  - g) sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków,
  - h) w przypadku poziomowania górnej części komina włazowego, nasady wpustu itp. – wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej C16/20 lub za pomocą pierścieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych w klasie min. D400, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni jezdni), a także rozebranie deskowania;
  - i) osadzenie przykrycia studzienki lub wpustu z wykorzystaniem istniejących lub jeżeli zajdzie taka konieczność nowych materiałów wraz z wyrównaniem,
  - j) w przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń korpusu studzienki, kanału, przykanalików, wymycia gruntu itp. – sposób naprawy należy określić indywidualnie.
- 3) Ułożenie nowej nawierzchni:
- a) nową nawierzchnię wokół naprawionej studzienki, należy odtworzyć w sposób identyczny jak przed jej rozbiórką. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonywane pod warunkiem akceptacji inspektora nadzoru,
  - b) spadki poprzeczne i podłużne jezdni należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi technicznymi, w sposób taki aby było zachowane prawidłowe odwodnienie jezdni;
  - c) należy zwracać szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie wokół komina i kołnierza studzienki.
  - d) w przypadku uszkodzenia krawężnika należy wymienić element na nowy,
  - e) w miejscu wykonywanych robót należy również zadbać o wygląd estetyczny oraz po zakończeniu prac Wykonawca powinien pozostawić po sobie porządek.
- 4) Materiały:
- W przypadku konieczności zastosowania nowych materiałów, muszą one zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podpisując niniejsze zlecenie wykonawca oświadcza, że posiada sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zlecenia oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania.

Termin wykonania zamówienia: **do 31.05.2017 r.**

Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych robót.

Za wykonanie przedmiotu zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne w wysokości **13 000,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy złotych).**

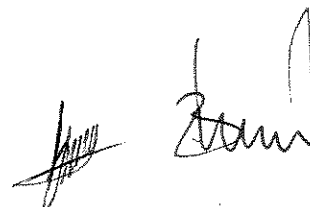

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT, nie wcześniej niż po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego odbioru przedmiotu zlecenia, stwierdzenia prawidłowości jego wykonania. Fakturę za wykonaną usługę należy wystawić na Powiat Policki, 72-010 Police, ul. Tanowska 8, NIP 851-25-50-469 (płatnikiem powyższych zobowiązań będzie Starostwo Powiatowe w Policach, 72-010 Police, ul. Tanowska 8).

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usług nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Usługi winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w niniejszym zleceniu.

WICESTAROSTA

Marcel Barnecki

STAROSTA

Andrzej Sochanek

otwiera  
Kremer

#### ZRÓDŁO FINANSOWANIA

Dysponent KR, Dział..... Rozdział..... § ...6050

Data 25.05.17 Podpis NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Magdalena Sochanowska

SKARBNIK POWIATU

Magdalena Wawrzynko